




Паспорт

**Циклонный завихритель воздуха
 ЦЗВ25.06.001**

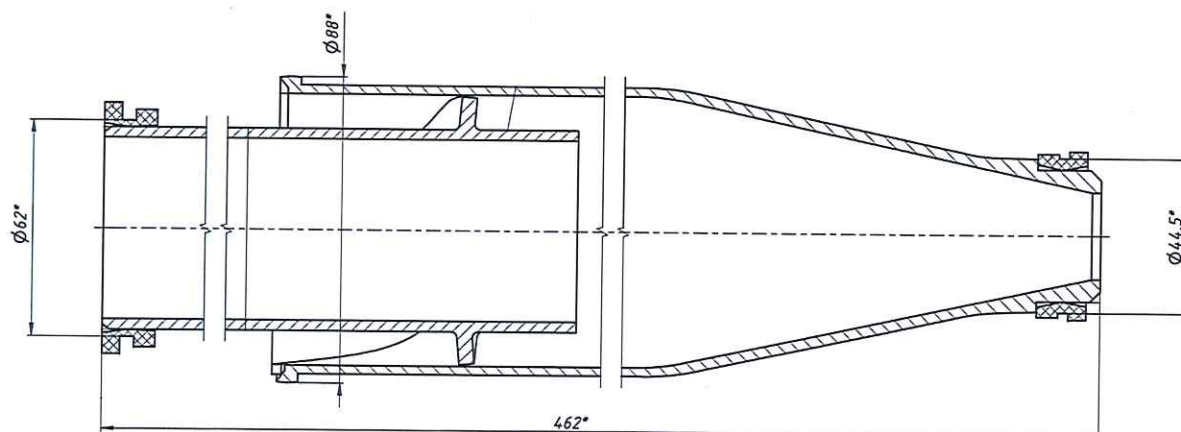

Циклонный завихритель воздуха ЦЗВ25.06.001, применяется в составе воздухоочистительных устройствах:

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| - ГПА-16.0300-000 | - ГПА-16.0300-000-05 | - ГПА-16.0300-000-10 |
| - ГПА-16.0300-000-01 | - ГПА-16.0300-000-06 | - ГПА-16.0300-000-11 |
| - ГПА-16.0300-000-02 | - ГПА-16.0300-000-07 | - ГПА-16.0300-000-12 |
| - ГПА-16.0300-000-03 | - ГПА-16.0300-000-08 | - ГПА-16.0300-000-13 |
| - ГПА-16.0300-000-04 | - ГПА-16.0300-000-09 | |

предназначен для очистки циклового воздуха от капельной влаги, снега, пылевых частиц, вызывающих эрозионный износ лопаточного аппарата компрессора газотурбинной установки.

Основные технические данные и характеристики:

Материал изготовления:	НД НД 85612 ИМ
Рабочая среда:	атмосферный воздух
Номинальный расход воздуха, тыс.м3/час не менее	135
Диапазон эксплуатационных температур, °С:	-60...+50
Относительная влажность, % не более	100
Максимальная кратковременная запыленность, мг/м3	200
Среднегодовая концентрация пылевых частиц, мг/м3	3
Эффективность улавливания пылевых частиц:	
- размером 10 мкм и более, %	100
- размером от 2 мкм до 10 мкм, %	95
Среднегодовая запыленность циклового воздуха, прошедшего очистку, мг/м3 не более	0,1
Габаритные размеры:	
- внутренний диаметр, мм	52
- наружный диаметр, мм	88
- высота, мм	462
- толщина стенки, мм	3
Вес изделия, кг	0,5
Направление потока	внутри

Свидетельство о приёмке

Количество

2880

шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления 15.12.2025г.



Циклонный завихритель воздуха ЦЗВ25.06.001 изготовлен и испытан в соответствии с конструкторской документацией и признан годным к эксплуатации
Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня начала эксплуатации.
Срок хранения не менее 36 месяцев в картонных коробках, в сухих помещениях при температуре +0° С до +30° С и относительной влажности воздуха не более 80%
Наличие в воздухе помещения примесей агрессивных паров и газов (щелочей, кислот и т.д.) не допускается.
Запрещается подвергать изделие какой-либо деформации.

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ:

- ГОСТ ISO 9001-2015 per. № FORTIS.RU.0001.F0022306 от 12 ноября 2025 года
- ГОСТ Р ИСО 14001-2016 per. № FORTIS.RU.0001.F0004322 от 12 ноября 2025 года
- ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001: 2018) per. № FORTIS.RU.0001.F0003370 от 12 ноября 2025 года



Шестопалов А.Б.

 Подпись

400081, Волгоградская область
г. Волгоград, ул. Ангарская,
д. 17, этаж 7, офис 700
Тел.: +7 917 641 32 52
info@venser.ru

Р/сч 4070 2810 3470 5000 1355
Дополнительный офис «Волгоградский»
Филиала «Южный» ПАО «УРАЛСИБ»
К/сч 3010 1810 4000 0000 0700
БИК 040349700


ИНН 3443154326
КПП 344301001
ОГРН 1253400004285
ОКВЭД 28.25

Общество с ограниченной ответственностью
ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕРВИС»



Паспорт

Кольцо уплотнительное ЦЗВ25.06.001-03

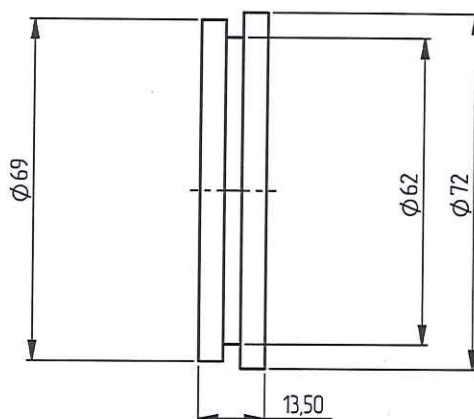

Кольцо уплотнительное циклонного завихрителя воздуха ЦЗВ25.06.001, применяется в составе воздухоочистительных устройствах:

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| - ГПА-16.0300-000 | - ГПА-16.0300-000-05 | - ГПА-16.0300-000-10 |
| - ГПА-16.0300-000-01 | - ГПА-16.0300-000-06 | - ГПА-16.0300-000-11 |
| - ГПА-16.0300-000-02 | - ГПА-16.0300-000-07 | - ГПА-16.0300-000-12 |
| - ГПА-16.0300-000-03 | - ГПА-16.0300-000-08 | - ГПА-16.0300-000-13 |
| - ГПА-16.0300-000-04 | - ГПА-16.0300-000-09 | |

Основные технические данные и характеристики:

Материал изготовления:	резина NBR
Рабочая среда:	атмосферный воздух
Статическое или динамическое уплотнение:	статическое
Диапазон эксплуатационных температур, °С:	-60...+50
Относительная влажность, % не более	100
Класс точности пресс-формы:	2
Габаритные размеры:	
- внутренний диаметр, мм	62
- наружный диаметр, мм	72
- высота, мм	13,5

Свидетельство о приёмке

Количество 2880 шт.

Штамп ОТК



Дата изготовления 15.12.2025г.

Кольцо уплотнительное ЦЗВ25.06.001-03 изготовлено и испытано в соответствии с конструкторской документацией и признан годным к эксплуатации

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяца со дня начала эксплуатации.

Срок хранения не менее 36 месяцев в картонных коробках, в сухих помещениях при температуре +0° С до +30° С и относительной влажности воздуха не более 80%

Наличие в воздухе помещения примесей агрессивных паров и газов (щелочей, кислот и т.д.) не допускается.

Запрещается подвергать изделие какой-либо деформации.

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ:

- ГОСТ ISO 9001-2015 per. № FORTIS.RU.0001.F0022306 от 12 ноября 2025 года
- ГОСТ Р ИСО 14001-2016 per. № FORTIS.RU.0001.F0004322 от 12 ноября 2025 года
- ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001: 2018) per. № FORTIS.RU.0001.F0003370 от 12 ноября 2025 года



Шестопалов А.Б.

Подпись

400001, Волгоградская область
г. Волгоград, ул. Ангарская,
д. 17, этаж 7, офис 700
Тел.: +7 917 641 32 52
info@venser.ru


Р/сч 4070 2810 3470 5000 1355
Дополнительный офис «Волгоградский»
Филиала «Южный» ПАО «УРАЛСИБ»
К/сч 3010 1810 4000 0000 0700
БИК 040349700

ИНН 3443154326
КПП 344301001
ОГРН 1253400004285
ОКВЭД 28.25



Паспорт

Кольцо уплотнительное ЦЗВ25.06.001-04

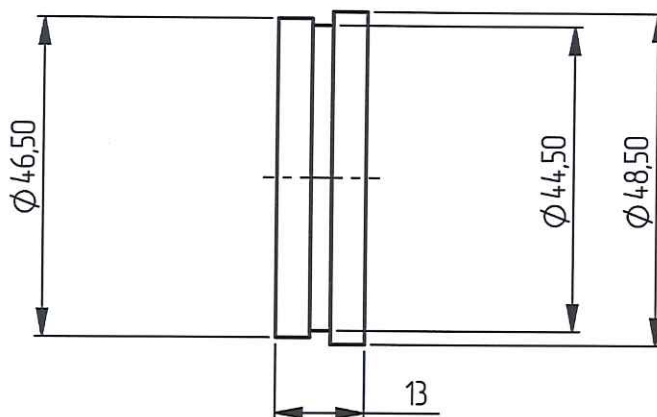

Кольцо уплотнительное циклонного завихрителя воздуха ЦЗВ25.06.001, применяется в составе воздухоочистительных устройствах:

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| - ГПА-16.0300-000 | - ГПА-16.0300-000-05 | - ГПА-16.0300-000-10 |
| - ГПА-16.0300-000-01 | - ГПА-16.0300-000-06 | - ГПА-16.0300-000-11 |
| - ГПА-16.0300-000-02 | - ГПА-16.0300-000-07 | - ГПА-16.0300-000-12 |
| - ГПА-16.0300-000-03 | - ГПА-16.0300-000-08 | - ГПА-16.0300-000-13 |
| - ГПА-16.0300-000-04 | - ГПА-16.0300-000-09 | |

Основные технические данные и характеристики:

Материал изготовления:	резина NBR
Рабочая среда:	атмосферный воздух
Статическое или динамическое уплотнение:	статическое
Диапазон эксплуатационных температур, °С:	-60...+50
Относительная влажность, % не более	100
Класс точности пресс-формы:	2
Габаритные размеры:	
- внутренний диаметр, мм	44,5
- наружный диаметр, мм	48,5
- высота, мм	13

Свидетельство о приёмке

Количество 2880 шт. Штамп ОТК

Дата изготовления 15.12.2025г.



Кольцо уплотнительное ЦЗВ25.06.001-04 изготовлено и испытано в соответствии с конструкторской документацией и признан годным к эксплуатации
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяца со дня начала эксплуатации.
Срок хранения не менее 36 месяцев в картонных коробках, в сухих помещениях при температуре +0° С до +30° С и относительной влажности воздуха не более 80%
Наличие в воздухе помещения примесей агрессивных паров и газов (щелочей, кислот и т.д.) не допускается.
Запрещается подвергать изделие какой-либо деформации.

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ:

- ГОСТ ISO 9001-2015 per. № FORTIS.RU.0001.F0022306 от 12 ноября 2025 года
- ГОСТ Р ИСО 14001-2016 per. № FORTIS.RU.0001.F0004322 от 12 ноября 2025 года
- ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001: 2018) per. № FORTIS.RU.0001.F0003370 от 12 ноября 2025 года



Шестопапов А.Б.

Подпись

400081, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская,
д. 17, этаж 7, офис 700
Тел.: +7 917 641 32 52
info@venser.ru

Р/сч 4070 2810 3470 5000 1355
Дополнительный офис «Волгоградский»
Филиала «Южный» ПАО «УРАЛСИБ»
К/сч 3010 1810 4000 0000 0700
БИК 040349700


ИНН 3443154326
КПП 344301001
ОГРН 1253400004285
ОКВЭД 28.25

Общество с ограниченной ответственностью
ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕРВИС»



Паспорт

Конус ЦЗВ25.06.001-01

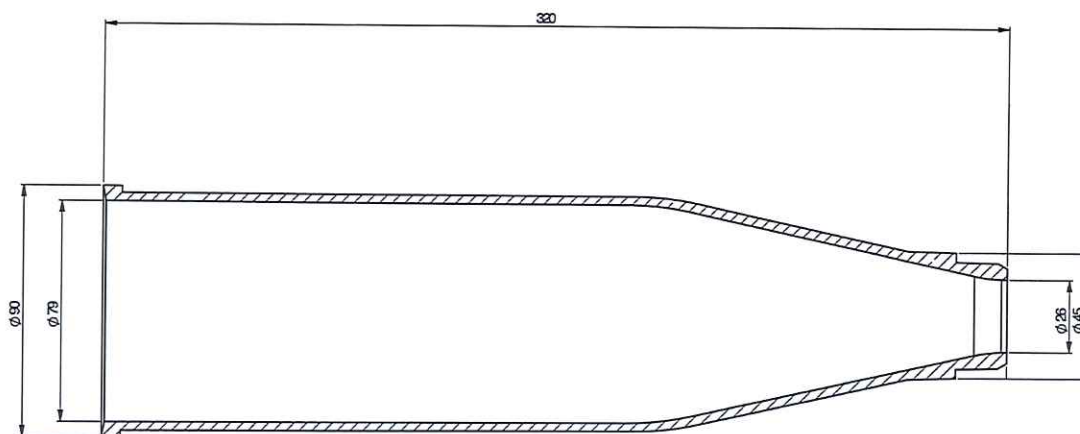

Конус циклонного завихрителя воздуха ЦЗВ25.06.001, применяется в составе воздухоочистительных устройствах:

- ГПА-16.0300-000	- ГПА-16.0300-000-05	- ГПА-16.0300-000-10
- ГПА-16.0300-000-01	- ГПА-16.0300-000-06	- ГПА-16.0300-000-11
- ГПА-16.0300-000-02	- ГПА-16.0300-000-07	- ГПА-16.0300-000-12
- ГПА-16.0300-000-03	- ГПА-16.0300-000-08	- ГПА-16.0300-000-13
- ГПА-16.0300-000-04	- ГПА-16.0300-000-09	

предназначен для очистки циклового воздуха от капельной влаги, снега, пылевых частиц, вызывающих эрозионный износ лопаточного аппарата компрессора газотурбинной установки.

Основные технические данные и характеристики:

Материал изготовления:	полипропилен
Рабочая среда:	атмосферный воздух
Номинальный расход воздуха, тыс.м ³ /час не менее	135
Диапазон эксплуатационных температур, °С:	-60...+50
Относительная влажность, % не более	100
Максимальная кратковременная запыленность, мг/м ³	200
Среднегодовая концентрация пылевых частиц, мг/м ³	3
Эффективность улавливания пылевых частиц:	
- размером 10 мкм и более, %	100
- размером от 2 мкм до 10 мкм, %	95
Среднегодовая запыленность циклового воздуха, прошедшего очистку, мг/м ³ не более	0,1
Габаритные размеры:	
- внутренний диаметр, мм	79
- наружный диаметр, мм	90
- высота, мм	320
- толщина стенки, мм	3
Направление потока	внутри

Свидетельство о приёмке

Количество

2880

шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления 15.12.2025г.



Конус ЦЗВ25.06.001-01 изготовлен и испытан в соответствии с конструкторской документацией и признан годным к эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня начала эксплуатации. Срок хранения не менее 36 месяцев в картонных коробках, в сухих помещениях при температуре +0° С до +30° С и относительной влажности воздуха не более 80%. Наличие в воздухе помещения примесей агрессивных паров и газов (щелочей, кислот и т.д.) не допускается. Запрещается подвергать изделие какой-либо деформации.

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ:

- ГОСТ ISO 9001-2015 per. № FORTIS.RU.0001.F0022306 от 12 ноября 2025 года
- ГОСТ Р ИСО 14001-2016 per. № FORTIS.RU.0001.F0004322 от 12 ноября 2025 года
- ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001: 2018) per. № FORTIS.RU.0001.F0003370 от 12 ноября 2025 года



Шестопалов А.Б.

Подпись

400081, Волгоградская область
г. Волгоград, ул. Ангарская,
д. 17, этаж 7, офис 700
Тел.: +7 917 641 32 52
info@venser.ru

Р/сч 4070 2810 3470 5000 1355
Дополнительный офис «Волгоградский»
Филиала «Южный» ПАО «УРАЛСИБ»
К/сч 3010 1810 4000 0000 0700
БИК 040349700


ИНН 3443154326
КПП 344301001
ОГРН 1253400004285
ОКВЭД 28.25

Общество с ограниченной ответственностью
ООО «ВОЛГАЭНЕРГОСЕРВИС»



Паспорт

Завихритель ВЦ25.06.001-02

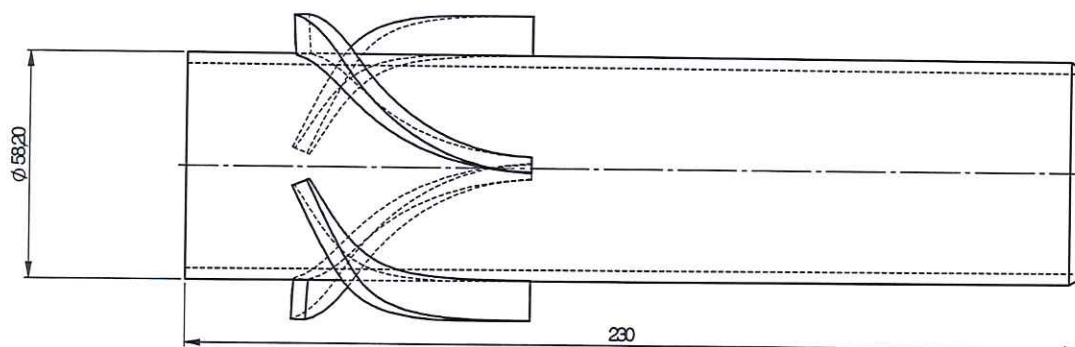

Завихритель циклонного завихрителя воздуха ЦЗВ25.06.001, применяется в составе воздухоочистительных устройствах:

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| - ГПА-16.0300-000 | - ГПА-16.0300-000-05 | - ГПА-16.0300-000-10 |
| - ГПА-16.0300-000-01 | - ГПА-16.0300-000-06 | - ГПА-16.0300-000-11 |
| - ГПА-16.0300-000-02 | - ГПА-16.0300-000-07 | - ГПА-16.0300-000-12 |
| - ГПА-16.0300-000-03 | - ГПА-16.0300-000-08 | - ГПА-16.0300-000-13 |
| - ГПА-16.0300-000-04 | - ГПА-16.0300-000-09 | |

предназначен для очистки циклового воздуха от капельной влаги, снега, пылевых частиц, вызывающих эрозионный износ лопаточного аппарата компрессора газотурбинной установки.

Основные технические данные и характеристики:

Материал изготовления:	полипропилен
Рабочая среда:	атмосферный воздух
Номинальный расход воздуха, тыс.м3/час не менее	135
Диапазон эксплуатационных температур, °С:	-60...+50
Относительная влажность, % не более	100
Максимальная кратковременная запыленность, мг/м3	200
Среднегодовая концентрация пылевых частиц, мг/м3	3
Эффективность улавливания пылевых частиц:	
- размером 10 мкм и более, %	100
- размером от 2 мкм до 10 мкм, %	95
Среднегодовая запыленность циклового воздуха, прошедшего очистку, мг/м3 не более	0,1
Габаритные размеры:	
- внутренний диаметр, мм	51,8
- наружный диаметр, мм	78,4
- высота, мм	230
- толщина стенки, мм	5,5
Направление потока	внутри

Свидетельство о приёмке

Количество 2880 шт. Штмп ОТК

Дата изготовления 15.12.2025г.



Завихритель ВЦ25.06.001-02 изготовлен и испытан в соответствии с конструкторской документацией и признан годным к эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяца со дня начала эксплуатации. Срок хранения не менее 36 месяцев в картонных коробках, в сухих помещениях при температуре +0° С до +30° С и относительной влажности воздуха не более 80%. Наличие в воздухе помещения примесей агрессивных паров и газов (щелочей, кислот и т.д.) не допускает. Запрещается подвергать изделие какой-либо деформации.

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ:

- ГОСТ ISO 9001-2015 per. № FORTIS.RU.0001.F0022306 от 12 ноября 2025 года
- ГОСТ Р ИСО 14001-2016 per. № FORTIS.RU.0001.F0004322 от 12 ноября 2025 года
- ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001: 2018) per. № FORTIS.RU.0001.F0003370 от 12 ноября 2025 г



Шестопапов А.Б.

Подпись

400081, Волгоградская область
г. Волгоград, ул. Ангарская,
д. 17, этаж 7, офис 700
Тел.: +7 917 641 32 52
info@venser.ru

Р/сч 4070 2810 3470 5000 1355
Дополнительный офис «Волгоградский»
Филиала «Южный» ПАО «УРАЛСИБ»
К/сч 3010 1810 4000 0000 0700
БИК 040349700

ИНН 3443154326
КПП 344301001
ОГРН 1253400004285
ОКВЭД 28.25